


**Grundejerforeningen Stampetoften
Stampetoften 44
2970 Hørsholm**

SAG 2023.055

16-11-2023

Udbedring af eksisterende drænledning

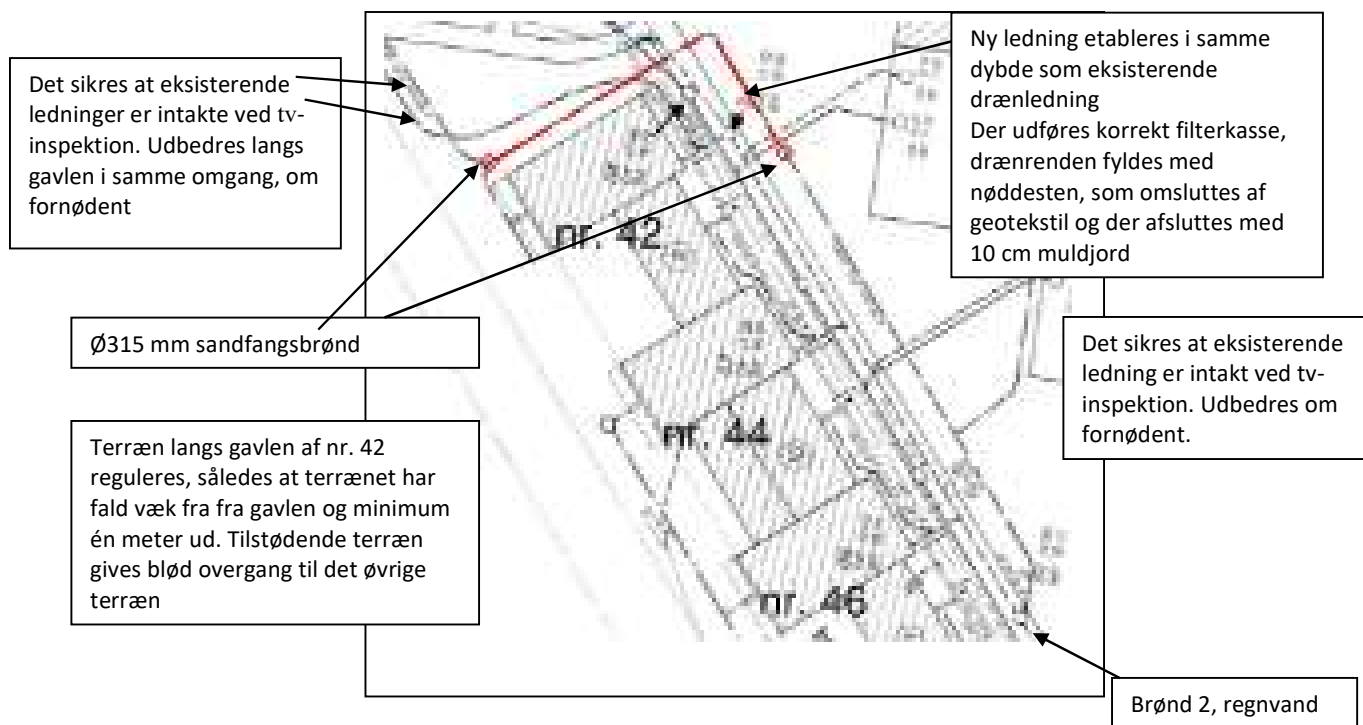

Tegning 1 Området omkring nr. 42, hvor eksisterende drænledning udskiftes

Baggrund

I forlængelse af Notat 02 Terrændræn Stampetoften 42 m.fl._Hørsholm, udarbejdet af TKL Bygningsrådgivning ApS har Grundejerforeningen er der holdt møde den 15. ds på stedet mellem Henrik Post Hansen og Ole Hartmann Christensen fra GF-bestyrelse samt Thomas Klenø for drøftelse af løsningsmulighed, som ses at være inden for Grundejerforeningens aktuelle økonomiske formåen

Notat 03

Stampetoften 42 m.fl
2970 Hørsholm

TKL Bygningsrådgivning ApS

Mail: thomas.klenoe@gmail.com


Mobil: 52 11 36 65

Opgavebeskrivelse

Grundejerforeningen Stampetoften har rekvireret TKL Bygningsrådgivning ApS for udarbejdelse af løsning, der er fokuseret på udbedring af forholdene i nr. 42, og kan tjene som detailbeskrivelse for indhentning af konkrete tilbud på opgaven.

Forslag til aktuell løsning:

1. Ny drænledning langs forsiden, men aktuelt kun omkring nr. 42, jf. tegning 1
2. Der udføres korrekt filterkasse, drænrenden fyldes op med nøddesten og omsluttet med geotekstil, til afslutning med 10 cm muldjord og retablering af græs / fliser
3. Drænledningen etableres i samme dybde som eksisterende drænledning
4. Eksisterende ledning fra 26 og 28 kobles på det ny anlæg via Ø315 mm sandfangsbrønd
5. Den ny ledning afsluttes i ny Ø315 mm sandfangsbrønd, hvor den eksisterende ledning fra kobles på
6. Brønde afsluttes med pvc karm og dæksel
7. Alt overskudsjord bortskaffes til godkendt modtager, incl. jordanlyse og afgifter
7. Berørte arealer retableres med græs

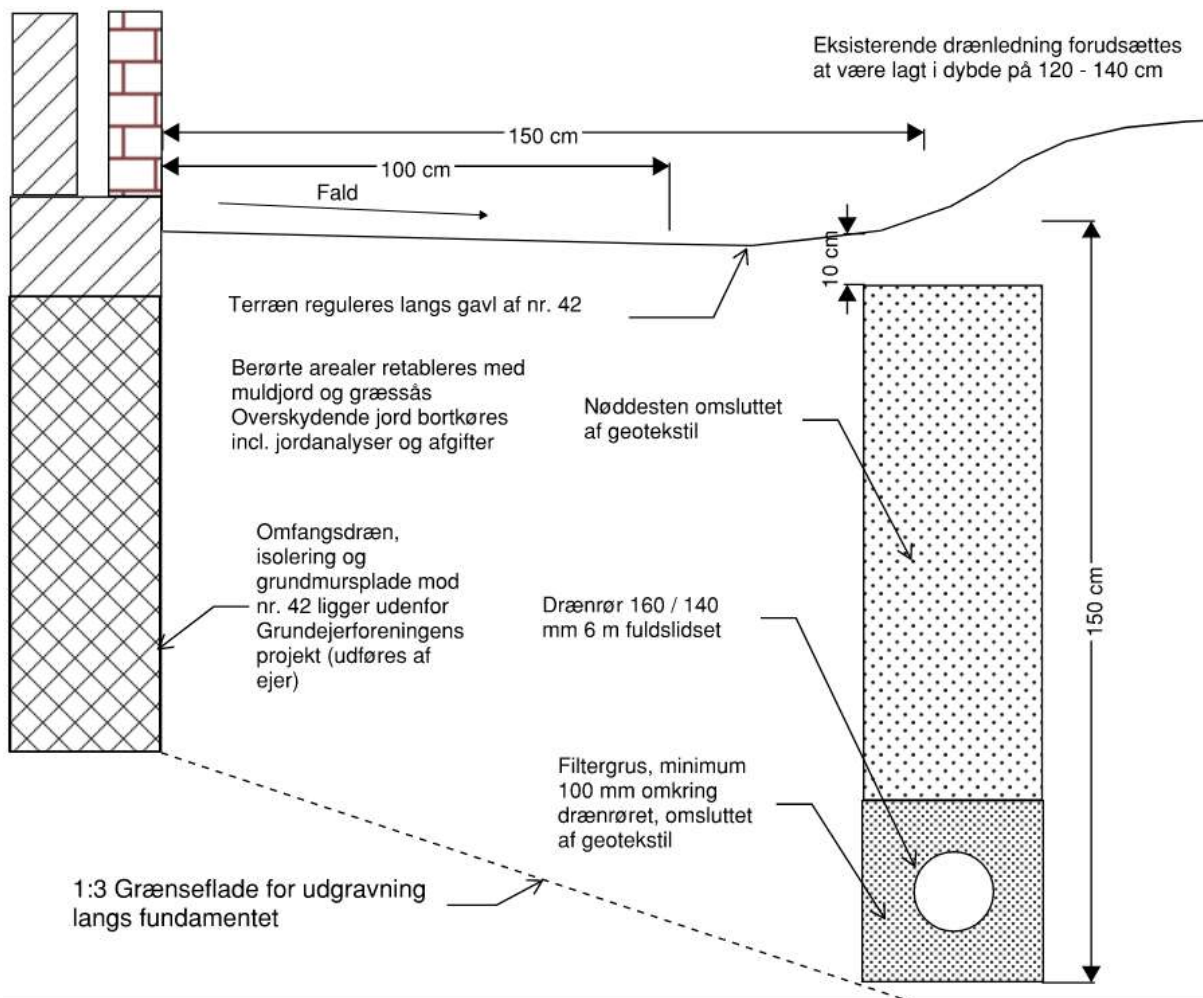

Notat 03
Stampetoften 42 m.fl
2970 Hørsholm

TKL Bygningsrådgivning ApS

Mail: thomas.klenoe@gmail.com

Mobil: 52 11 36 65

Korrektion til Notat 02 Terrændræn Stampetoften 42 m.fl.

(drøftet under mødet den 15. ds):

Henrik Post Hansen oplyser:

- at ledningen langs bagsiden af kamhusene 42 – 52 føres til åen nedenfor bebyggelsen og altså ikke til spildevandsbrønd
- at ledningen er ført helt op til nr. 42

Thomas Klenø præciserede:

- Omfangsdræn op ad gavlen til nr. 42 (som er udenfor GF projekt) må ikke føres under fundamentet til beboelsen i terrænniveau

Med venlig hilsen

Thomas Klenø
Bygningsingeniør

TKL Bygningsrådgivning ApS

Hededammen 2, 2730 Herlev

Mobil: 52 11 36 65

Mail: thomas.klenoe@gmail.com